


Information der Öffentlichkeit gemäß Umweltinformationsgesetz (UIG)

Emissionswerte des Monats November 2012  
Monatsmittelwerte

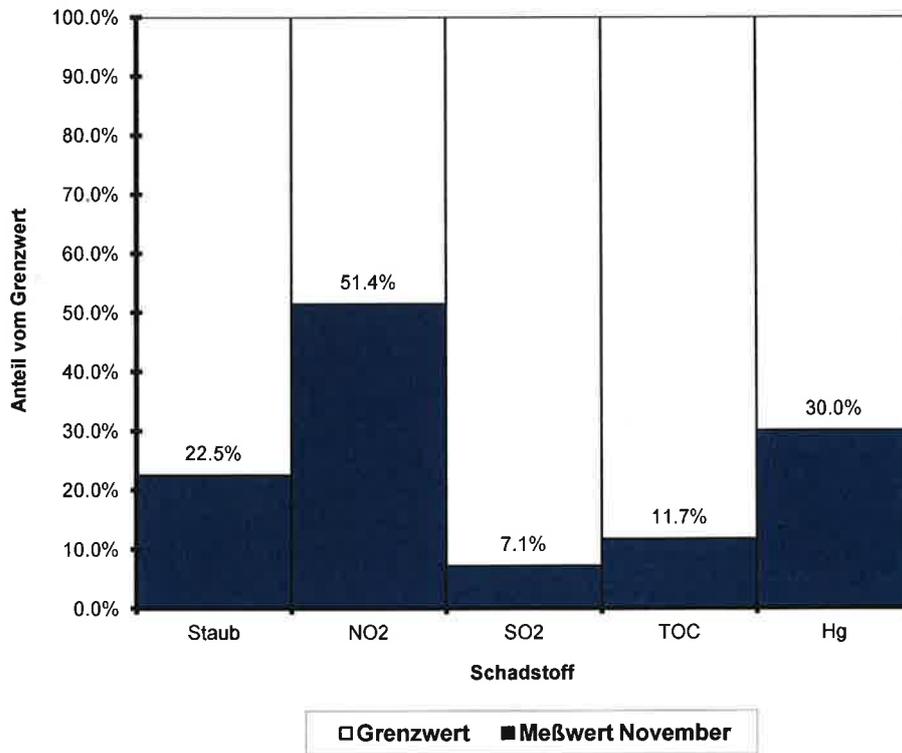

Werte in mg/Nm<sup>3</sup>


	Staub	NOx	SO2	TOC	Hg	Vorgabe
Grenzwert	20	500	350	120	0.050	
Meßwert	4.5	257	25	14	0.015	
Anteil HMW > 1 GW	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%	max. 3%/Jahr
Anzahl HMW > 2 GW	0	0	0	0	5	0
Anzahl TMW > 1 GW	0	0	0	0	0	0

HMW = Halbstundenmittelwerte, TMW = Tagesmittelwerte, GW = Grenzwert

\* Kalibrierung vorbehaltlich offen



J. Kitzweger  
Werksleitung



C. Ehrenberg  
Umweltschutzbeauftragter