


Information an das Dialogforum Mannersdorf

**Hg und NOx**  
**Emissionswerte des Monats August 2015**  
Monatsmittelwerte

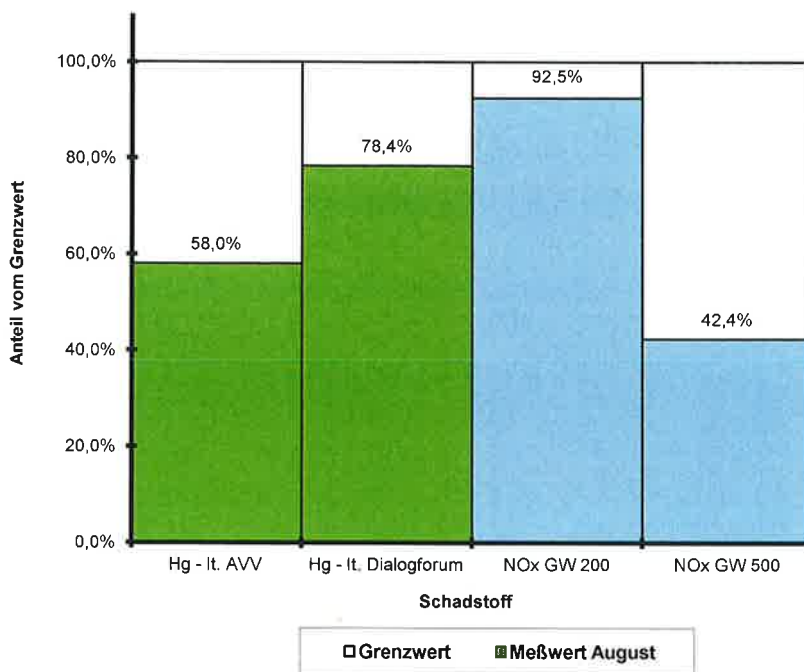


Werte in mg/Nm<sup>3</sup>

	Hg - lt. AVV	Hg - lt. Dialogforum
Grenzwert lt. AVV	0,050	
Vereinbarung Dialogforum		0,037
Meßwert	0,029	0,029
Anzahl / Beurteilungswert TMW > GW	0	0

	NOx TMW mg/Nm <sup>3</sup>	
Grenzwert	200	500
Meßwert	185	212
Anzahl / Beurteilungswert TMW > GW	0	0
Verfügbarkeit SCR	99,10%	

\*TMW = Tagesmittelwerte, GW = Grenzwert

  
J. Kitzweger  
Werksleitung

  
M. Wagner  
Umweltschutzbeauftragte