



Emissionswerte Mai 2019 Zementwerk Mannersdorf

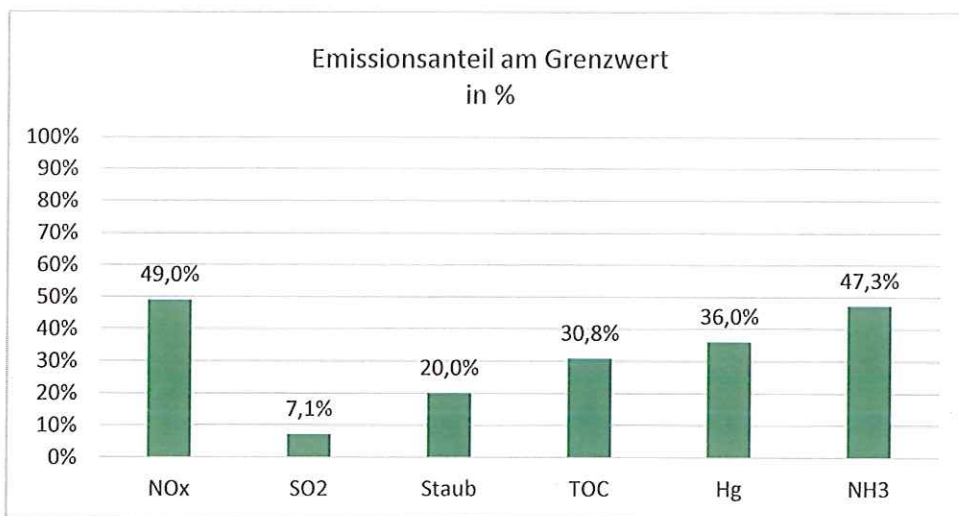

Kontinuierliche Emissionsmessung Mai 2019 am Drehrohrföfen 9

| | Einheit | Monats- mittelwert DO9 | Grenzwerte MDF | | Einhaltung der Grenzwerte | | Gemeldete Überschreitungen Anzahl |
|-------|--------------------|------------------------------|-------------------|---------|------------------------------|----------|---|
| | | | TMW | HMW | TMW in % | HMW in % | |
| NOx | mg/Nm ³ | 239 | 200/500 | 200/500 | 100,0 | 99,3 | 0 |
| SO2 | mg/Nm ³ | 28 | 350 | 350 | 100,0 | 100,0 | 0 |
| Staub | mg/Nm ³ | 4 | 20 | 20 | 100,0 | 100,0 | 0 |
| TOC | mg/Nm ³ | 32 | 120 | 120 | 100,0 | 99,9 | 0 |
| Hg | mg/Nm ³ | 0,016 | 0,05 | --- | 100,0 | --- | 0 |
| NH3 | mg/Nm ³ | 16,4 | 30/40 | --- | 100,0 | --- | 0 |


Dr. Christopher Ehrenberg
Werksleiter


DI Martina Wagner
Umweltschutzbeauftragte