


Emissionswerte Juli 2019 Zementwerk Mannersdorf

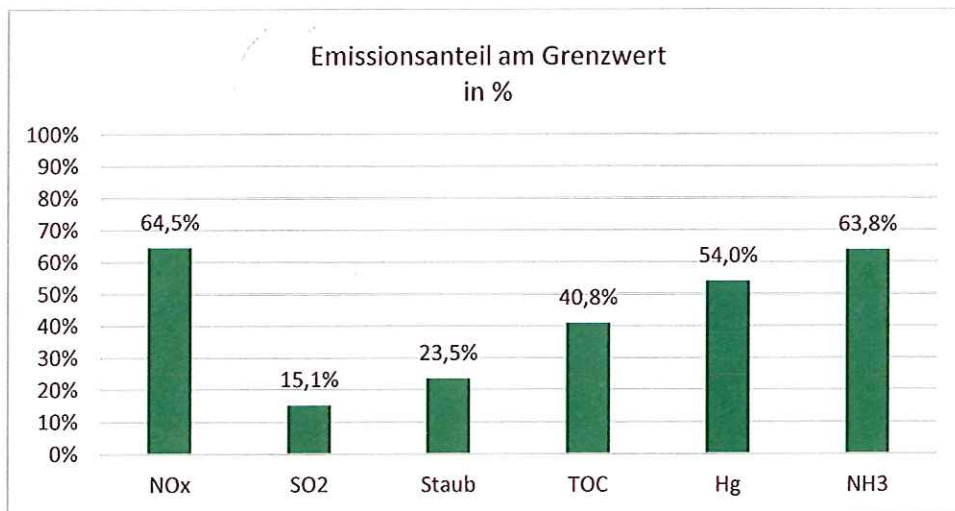

Kontinuierliche Emissionsmessung Juli 2019 am Drehrohrföfen 9							
	Einheit	Monats- mittelwert DO9	Grenzwerte MDF		Einhaltung der Grenzwerte		Gemeldete Überschreitungen Anzahl
			TMW	HMW	TMW in %	HMW in %	
NOx	mg/Nm ³	323	200/500	200/500	100,0	96,8	0
SO2	mg/Nm ³	53	350	350	100,0	100,0	0
Staub	mg/Nm ³	5	20	20	100,0	100,0	0
TOC	mg/Nm ³	49	120	120	100,0	99,2	0
Hg	mg/Nm ³	0,027	0,05	---	100,0	---	0
NH3	mg/Nm ³	26	30/40	---	93,5	---	2

Dr Christopher Ehrenberg
Werksleiter

DI Martina Wagner
Umweltschutzbeauftragte