
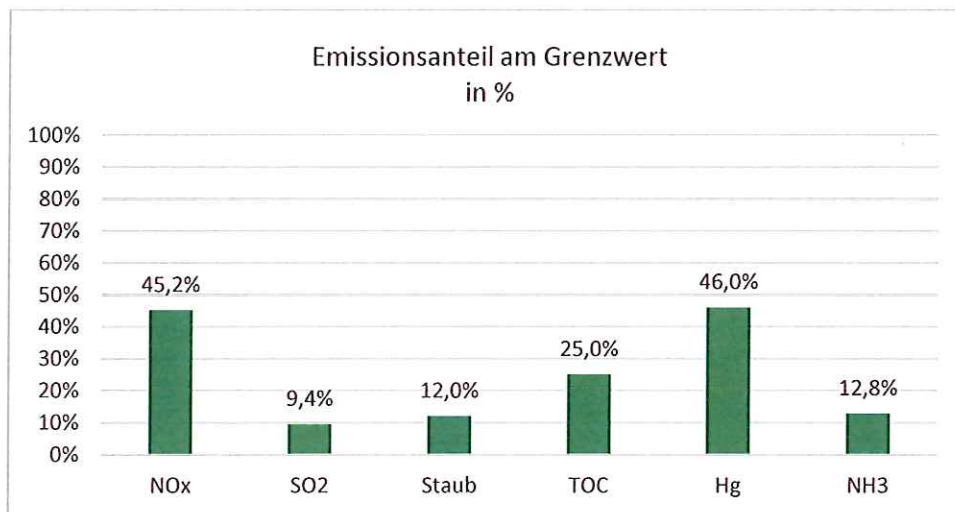


Emissionswerte September 2019 Zementwerk Mannersdorf



Kontinuierliche Emissionsmessung September 2019 am Drehrohrofen 9							
	Einheit	Monats- mittelwert DO9	Grenzwerte MDF		Einhaltung der Grenzwerte		Gemeldete Überschreitungen Anzahl
			TMW	HMW	TMW in %	HMW in %	
NOx	mg/Nm ³	226	200/500	200/500	100,0	99,6	0
SO2	mg/Nm ³	33	350	350	100,0	100,0	0
Staub	mg/Nm ³	2	20	20	100,0	100,0	0
TOC	mg/Nm ³	30	120	120	100,0	99,5	0
Hg	mg/Nm ³	0,023	0,05	---	100,0	---	0
NH3	mg/Nm ³	5	30/40	---	100,0	---	0


 Dr Christopher Ehrenberg
 Werksleiter


 DI Martina Wagner
 Umweltschutzbeauftragte