


Emissionswerte September 2021 Zementwerk Mannersdorf

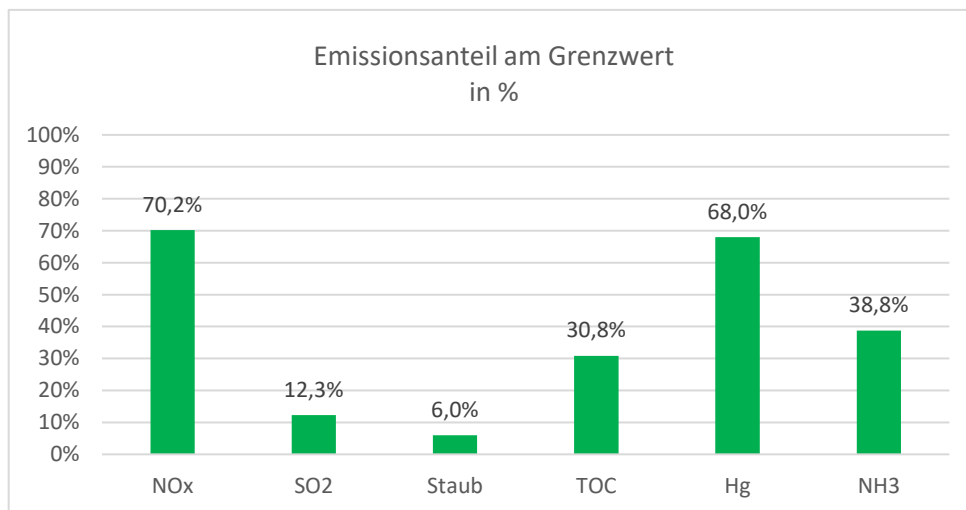

| Kontinuierliche Emissionsmessung September 2021 am Drehrohrfen 9 | | | | | | | |
|--|--------------------|------------------------------|-------------------|---------|------------------------------|----------|---|
| | Einheit | Monats- mittelwert DO9 | Grenzwerte MDF | | Einhaltung der Grenzwerte | | Gemeldete Überschreitungen Anzahl |
| | | | TMW | HMW | TMW in % | HMW in % | |
| NOx | mg/Nm ³ | 327 | 200/500 | 200/500 | 100,0 | 99,2 | 0 |
| SO2 | mg/Nm ³ | 17 | 350 | 350 | 100,0 | 100,0 | 0 |
| Staub | mg/Nm ³ | 1 | 20 | 20 | 100,0 | 100,0 | 0 |
| TOC | mg/Nm ³ | 39 | 120 | 120 | 100,0 | 99,9 | 0 |
| Hg | mg/Nm ³ | 0,032 | 0,05 | --- | 100,0 | --- | 0 |
| NH3 | mg/Nm ³ | 19 | 30/40 | --- | 100,0 | --- | 0 |

Dr Christopher Ehrenberg
Werksleiter

DI Martina Wagner
Umweltschutzbeauftragte