


Information der Öffentlichkeit gemäß Umweltinformationsgesetz (UIG)

Emissionswerte des Monats August 2012
Monatsmittelwerte

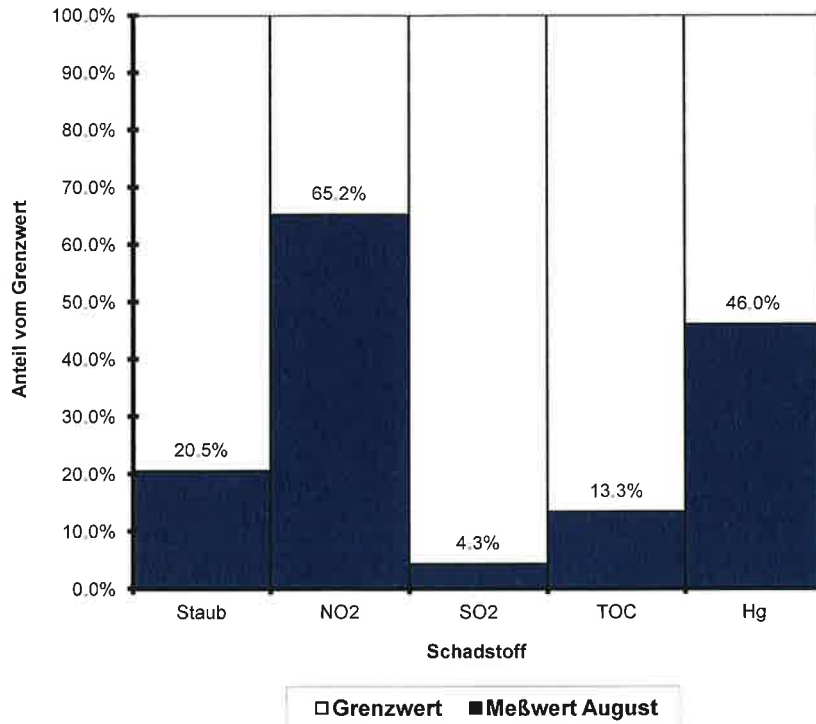


Werte in mg/Nm³

| | Staub | NOx | SO2 | TOC | Hg | Vorgabe |
|-------------------|-------|------|------|------|-------|--------------|
| Grenzwert | 20 | 500 | 350 | 120 | 0.050 | |
| Meßwert | 4.1 | 326 | 15 | 16 | 0.023 | |
| Anteil HMW > 1 GW | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 0.1% | 4.0% | max. 3%/Jahr |
| Anzahl HMW > 2 GW | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Anzahl TMW > 1 GW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

HMW = Halbstundenmittelwerte, TMW = Tagesmittelwerte, GW = Grenzwert



J. Kitzweger
Werksleitung



C. Ehrenberg
Umweltschutzbeauftragter